


Wasser

Gesamthärte im Rohwasser

Höchstwert an Wasserfassungen im Jahr 2017

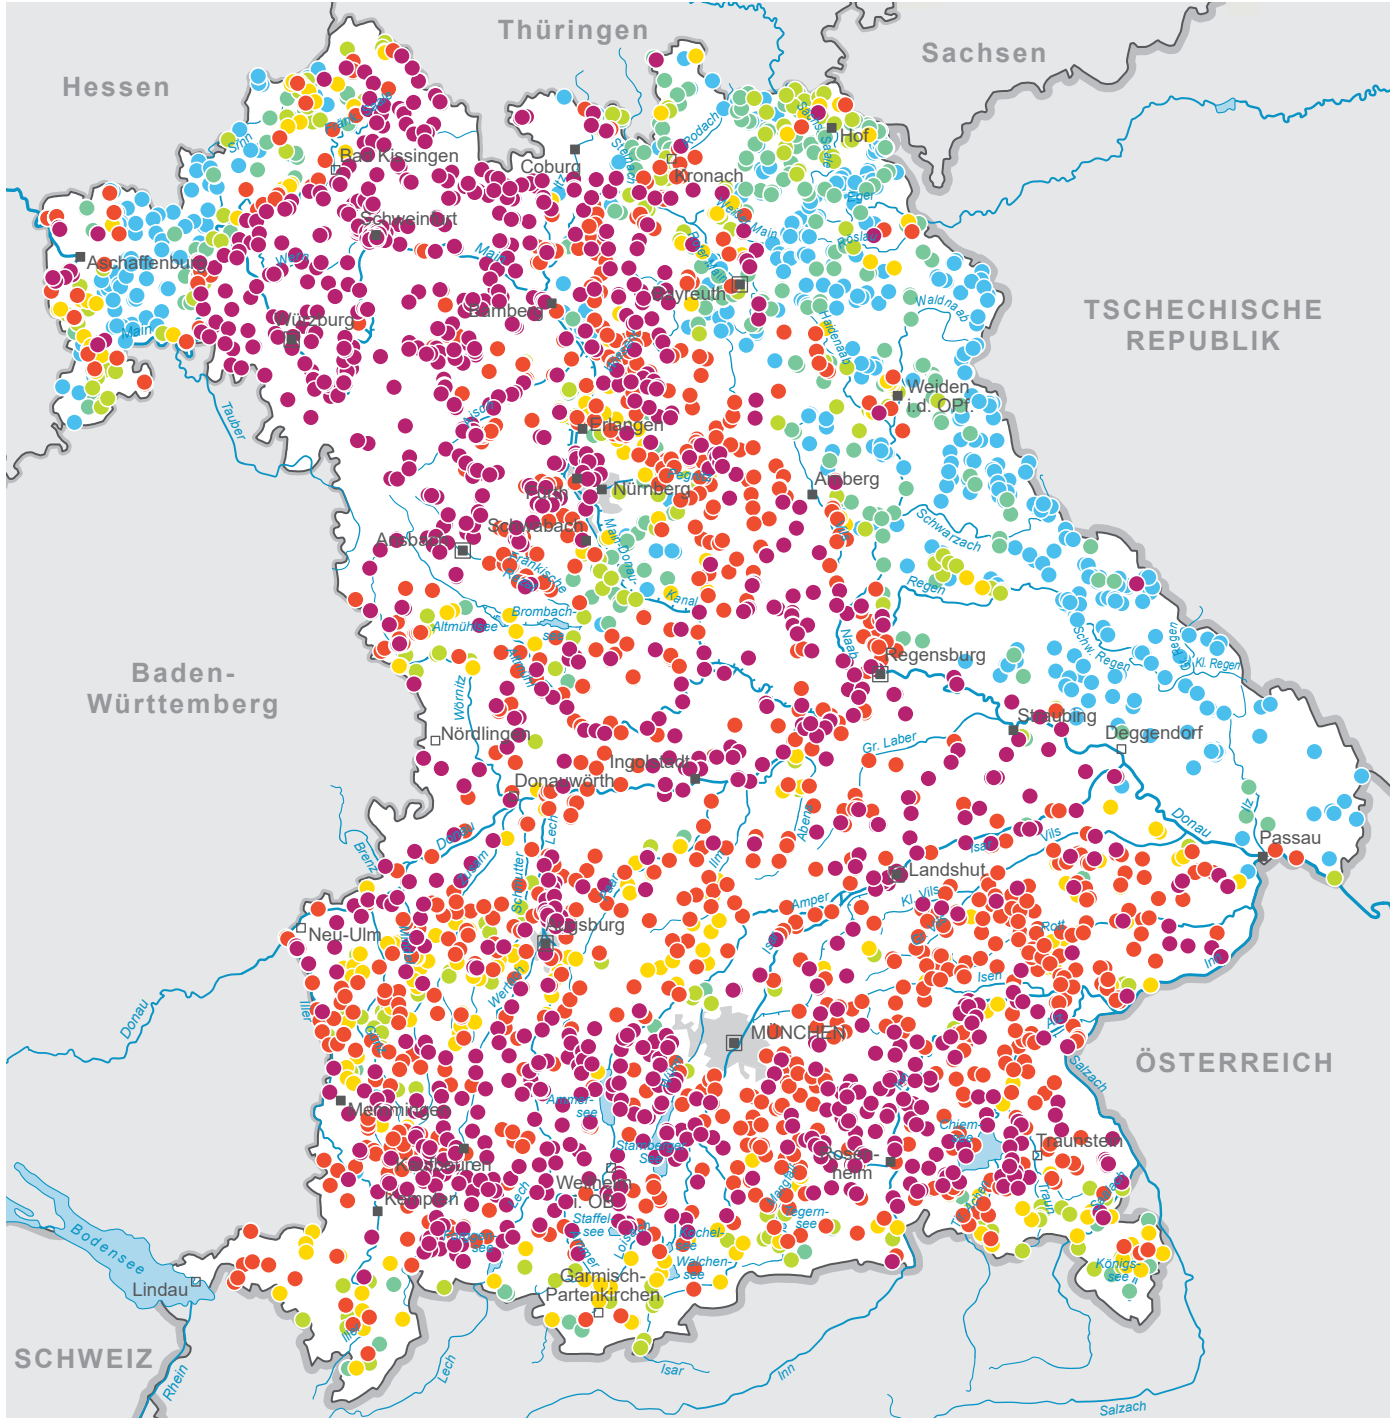

- ≤ 0,75 mmol/l (weich)
- > 0,75 bis 1,5 mmol/l (weich)
- > 1,5 bis 2,0 mmol/l (mittel)
- > 2,0 bis 2,5 mmol/l (mittel)
- > 2,5 bis 3,5 mmol/l (hart)
- > 3,5 mmol/l (hart)

- Sitz Bezirksregierung
- Kreisfreie Stadt
- Stadt
- Siedlungsfläche
- Staatsgrenze
- Landesgrenze

- Fluss
 - Kanal
 - See
- 0 50 km

Bayerisches Landesamt für Umwelt
www.lfu.bayern.de

Fachdaten:
Informationssystem Wasserwirtschaft
Stand: März 2018