


Wasser

Magnesium im Grundwasser

Höchstwert an Messstellen im Jahr 2017

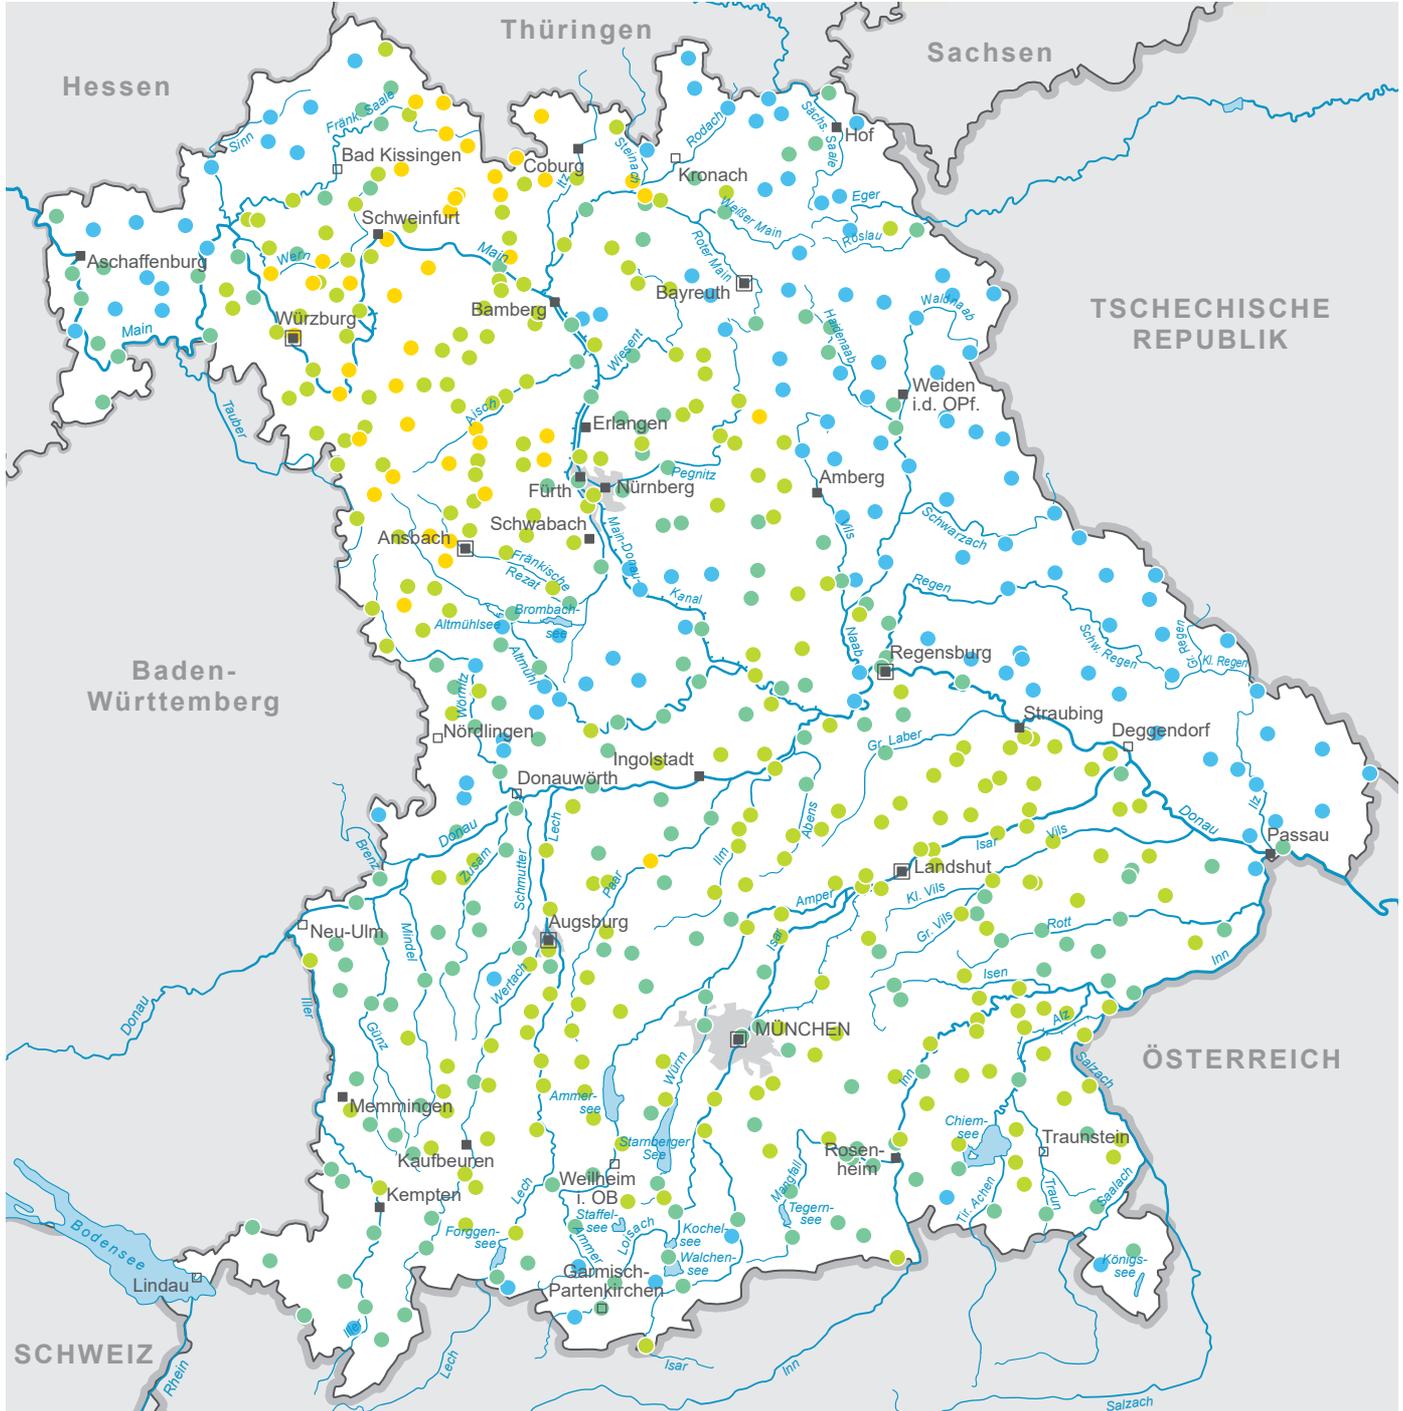

- ≤ 10 mg/l
- > 10 bis 25 mg/l
- > 25 bis 50 mg/l
- > 50 bis 100 mg/l
- > 100 mg/l

- Sitz Bezirksregierung
- Kreisfreie Stadt
- Stadt
- Siedlungsfläche

- Staatsgrenze
- Landesgrenze

- Fluss
 - Kanal
 - See
- 0 50 km

Bayerisches Landesamt für Umwelt
www.lfu.bayern.de

Fachdaten:
Informationssystem Wasserwirtschaft
Stand: März 2018