


Wasser

Selen im Grundwasser

Höchstwert an Messstellen im Zeitraum 2015-2017

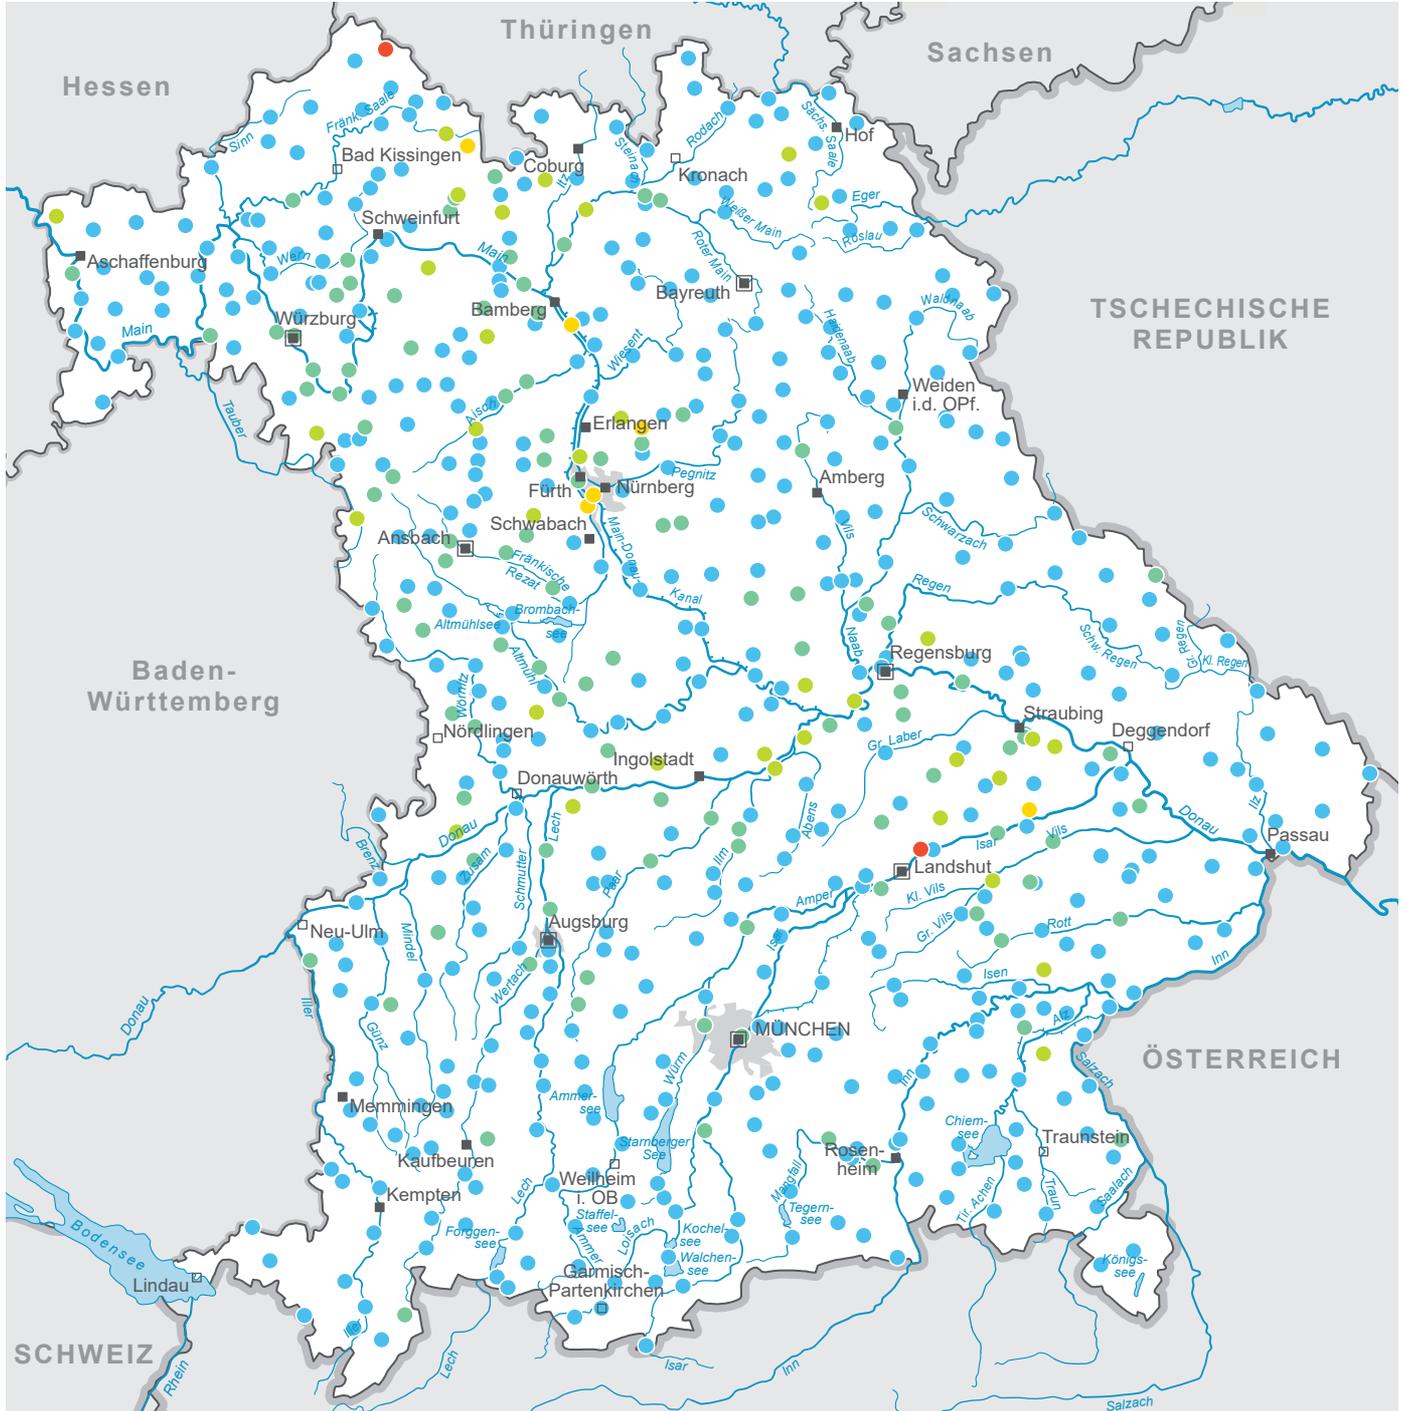

- ≤ 1 µg/l
- > 1 bis 2 µg/l
- > 2 bis 5 µg/l
- > 5 bis 10 µg/l
- > 10 µg/l

- Sitz Bezirksregierung
- Kreisfreie Stadt
- Stadt
- Siedlungsfläche

- Staatsgrenze
- Landesgrenze

- Fluss
 - Kanal
 - See
- 0 50 km

Bayerisches Landesamt für Umwelt
www.lfu.bayern.de

Fachdaten:
Informationssystem Wasserwirtschaft
Stand: März 2018