




Pflanzenschutzmittel (PSM)

in untersuchten öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen in Bayern 1990 bis 2000

■ PSM-Grenzwert (0,1 µg/l) überschritten ■ PSM nachgewiesen unter Grenzwert ■ PSM untersucht und nicht nachweisbar

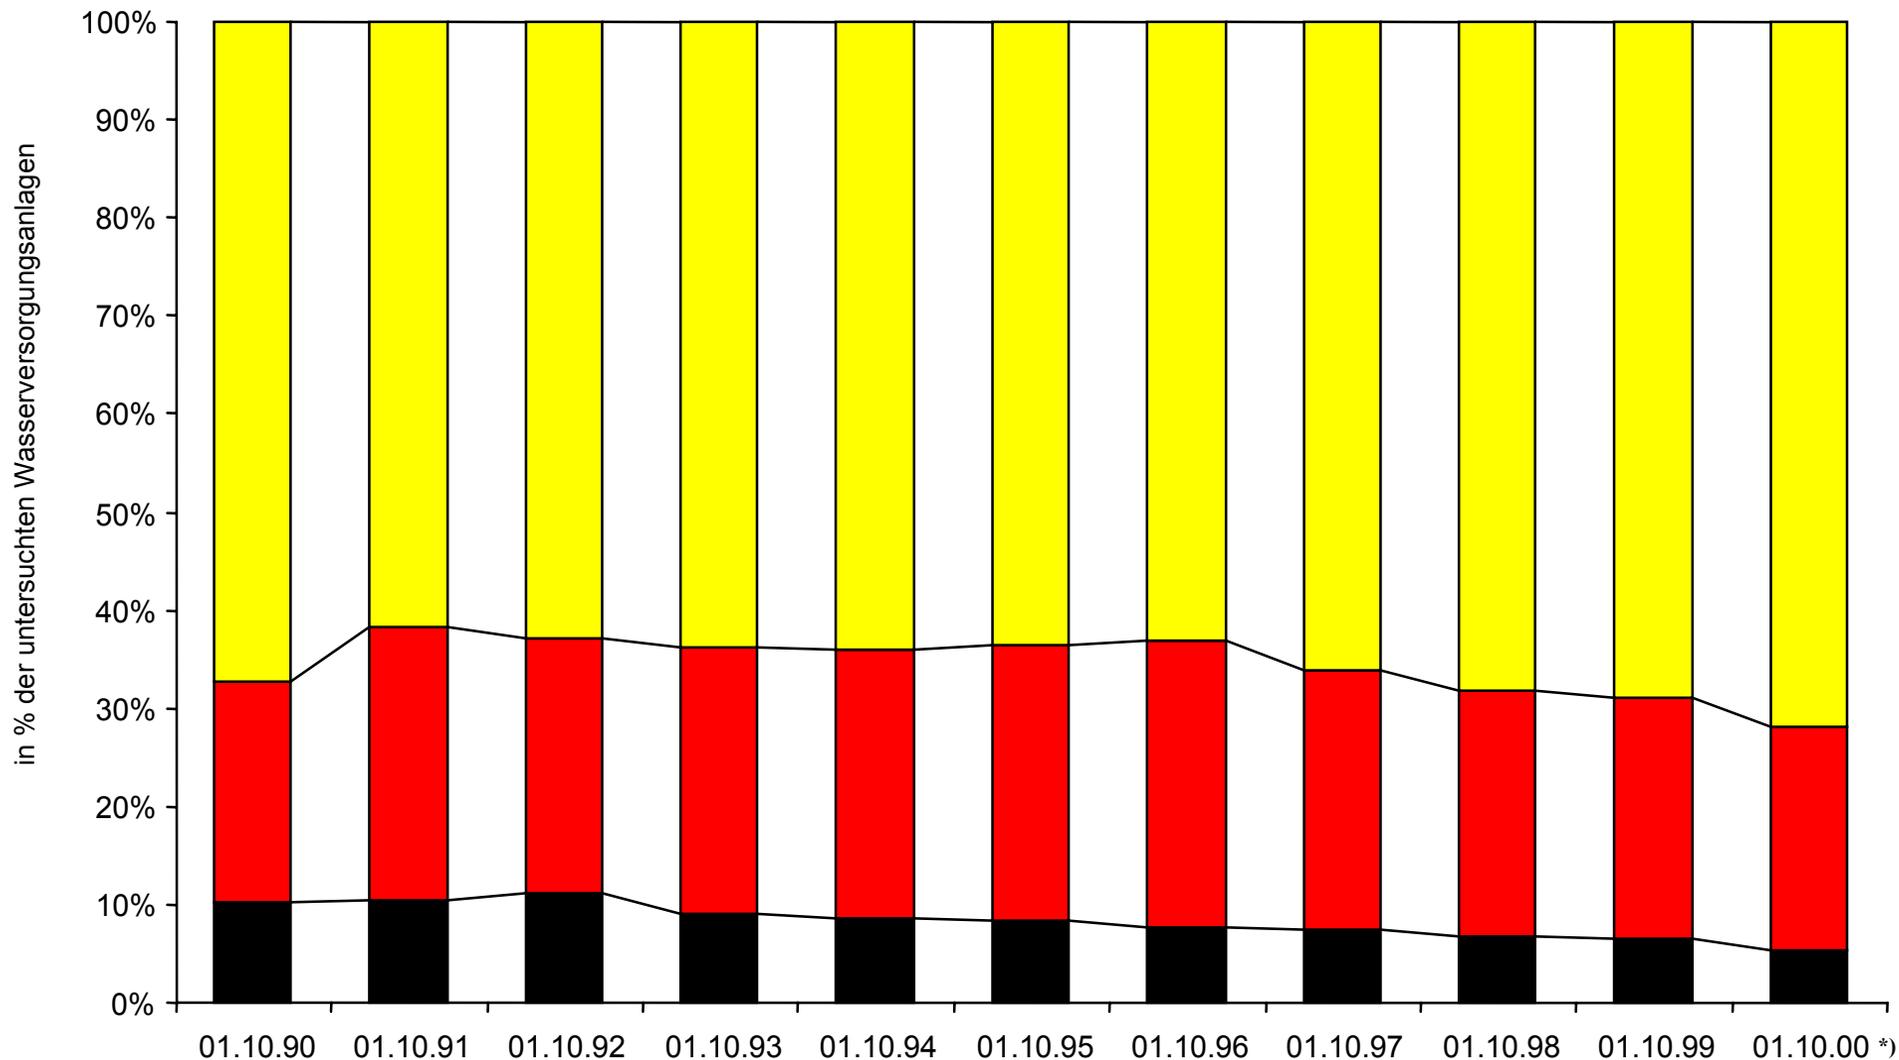



Pflanzenschutzmittel (PSM)

in untersuchten öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen in den Regierungsbezirken 1990 bis 2000

