


Pflanzenschutzmittel (PSM)

in **2140** untersuchten öffentlichen
Trinkwasserversorgungsanlagen

Messwerte des Jahres 2000

Stand: 01.10.2000

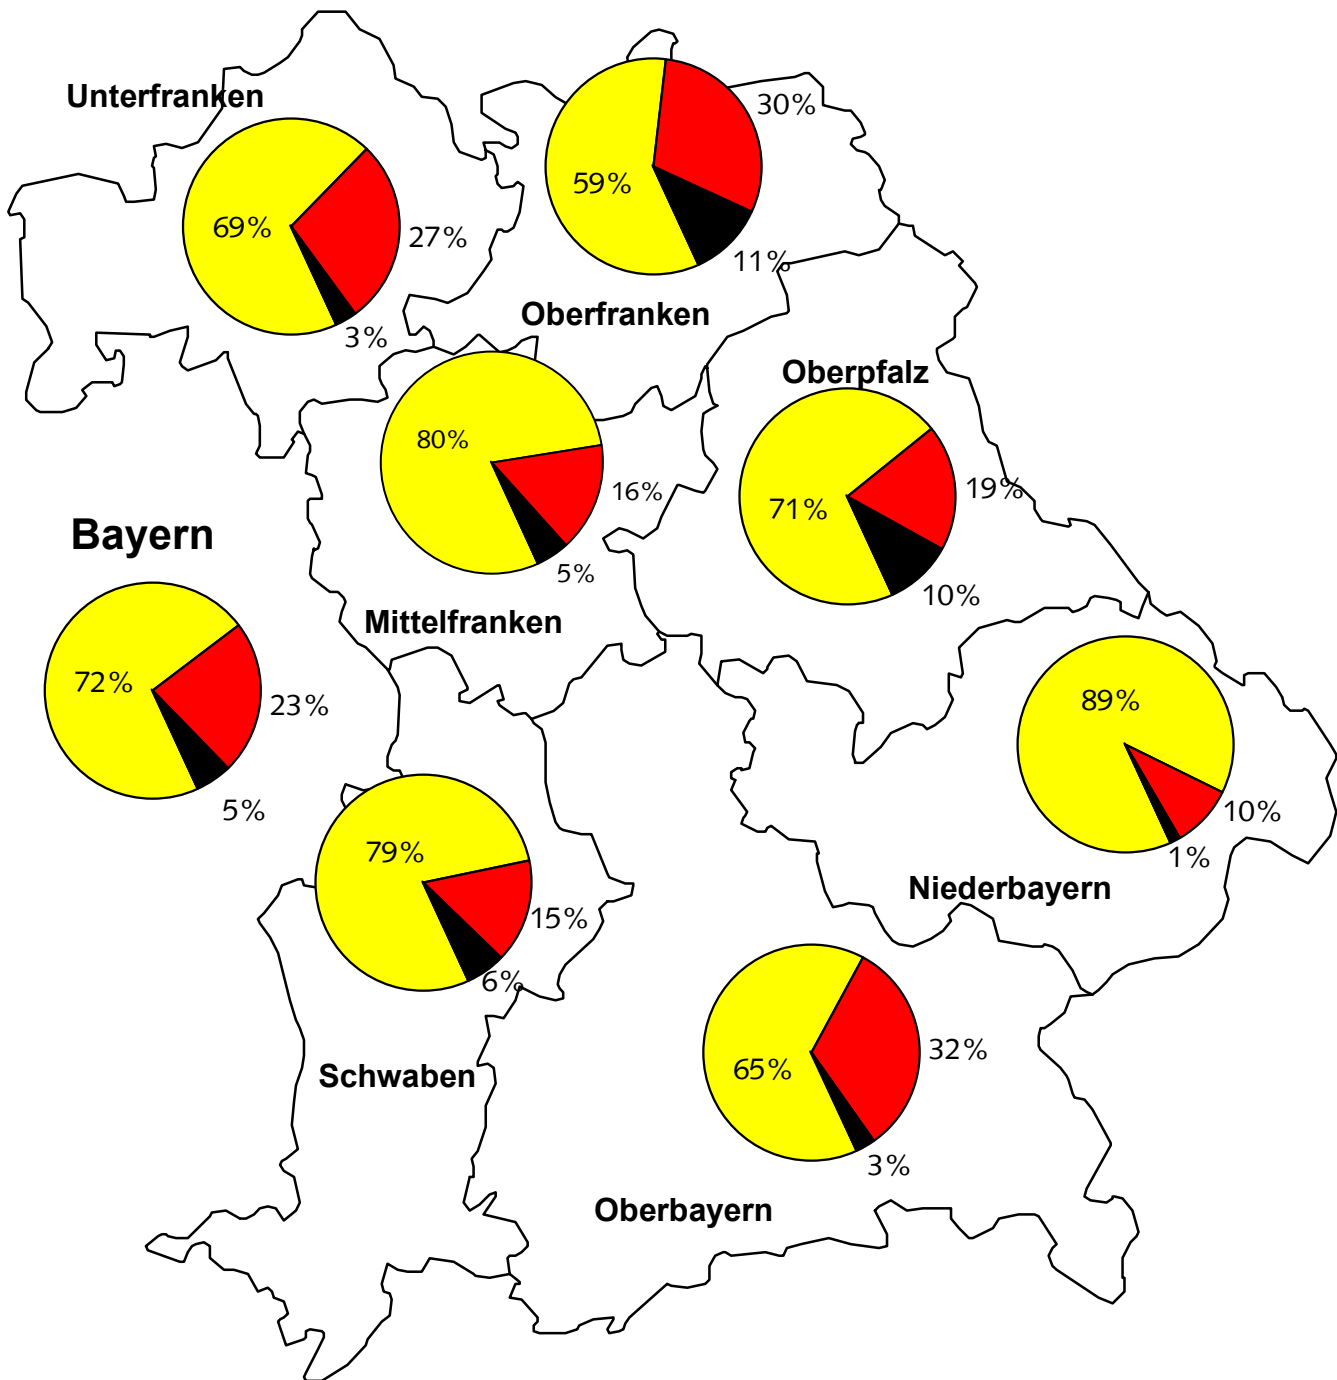

PSM ohne Nachweis PSM unter Grenzwert PSM über Grenzwert (0,1 µg/l)