


Pflanzenschutzmittel (PSM)

in 2060 untersuchten öffentlichen
Trinkwasserversorgungsanlagen

Messwerte des Jahres 2001

Stand: 01.10.2001

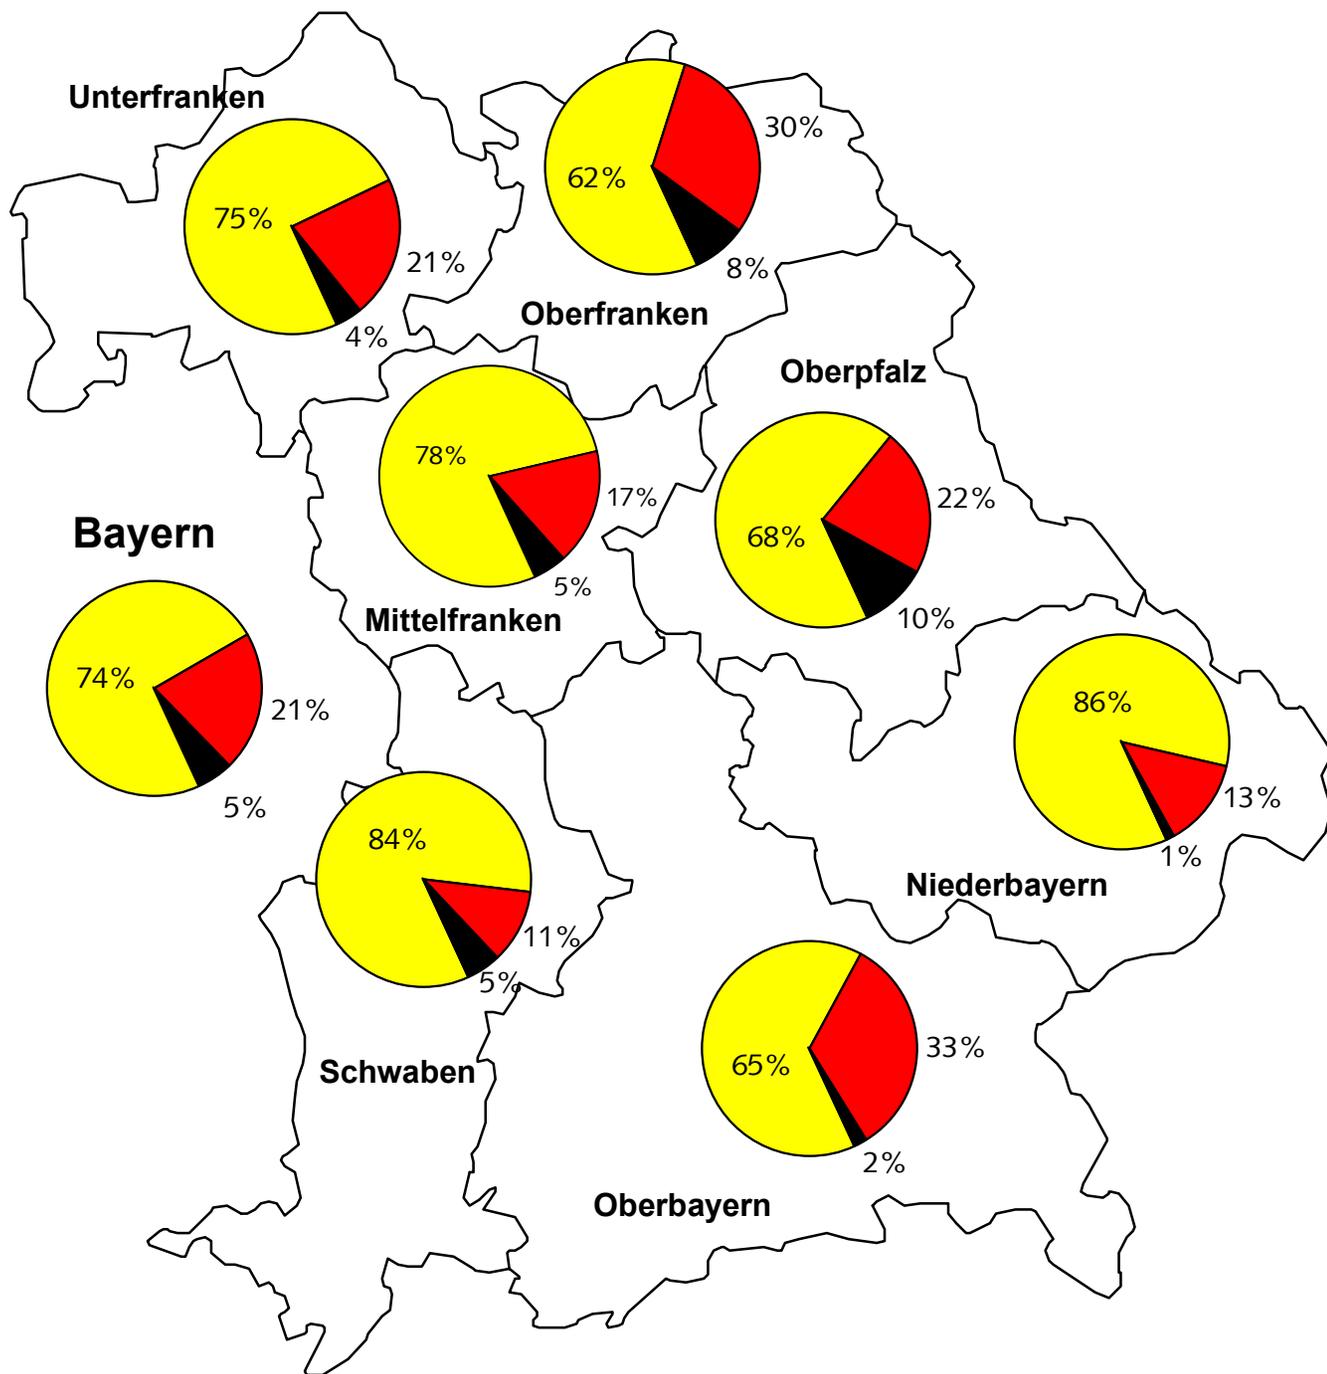

PSM ohne Nachweis PSM unter Grenzwert PSM über Grenzwert (0,1 µg/l)