


Pflanzenschutzmittel (PSM)

in 2078 untersuchten öffentlichen
Trinkwasserversorgungsanlagen

Messwerte des Jahres 2002

Stand: 01.10.2002

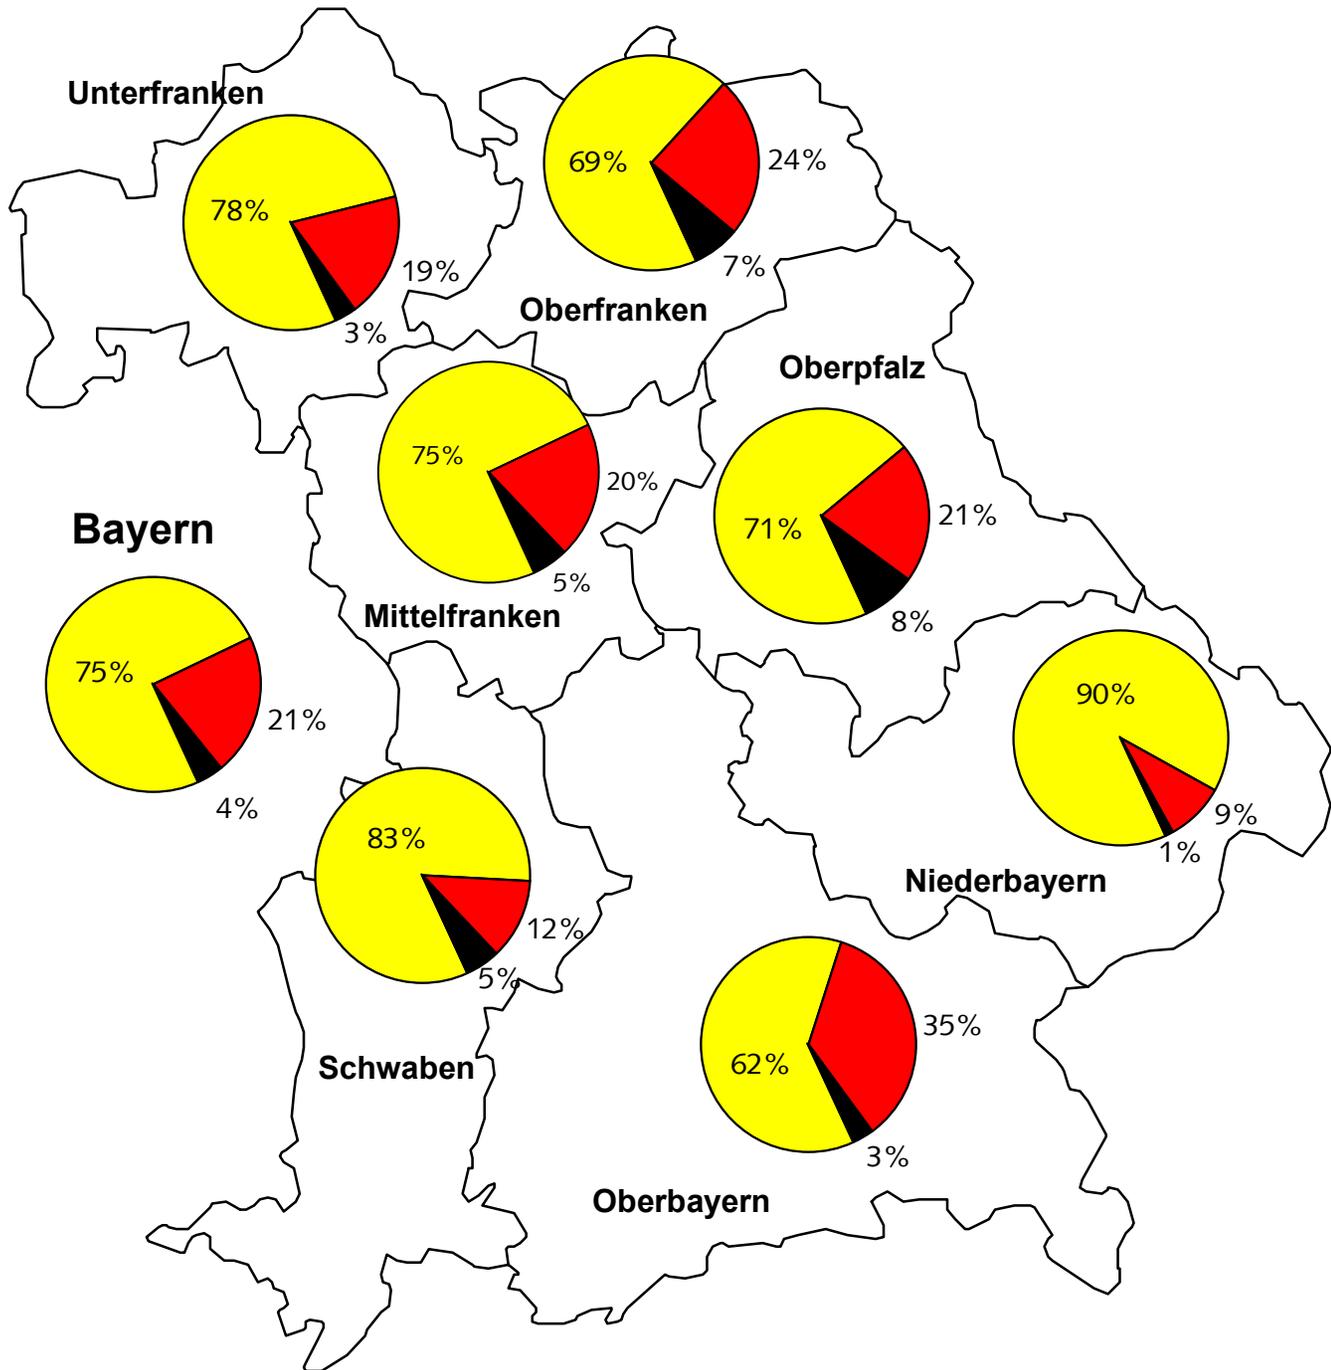

PSM ohne Nachweis PSM unter Grenzwert PSM über Grenzwert (0,1 µg/l)