


# Pflanzenschutzmittel (PSM)

in **2069** untersuchten öffentlichen  
Trinkwasserversorgungsanlagen

Messwerte des Jahres 2003

Stand: 01.10.2003

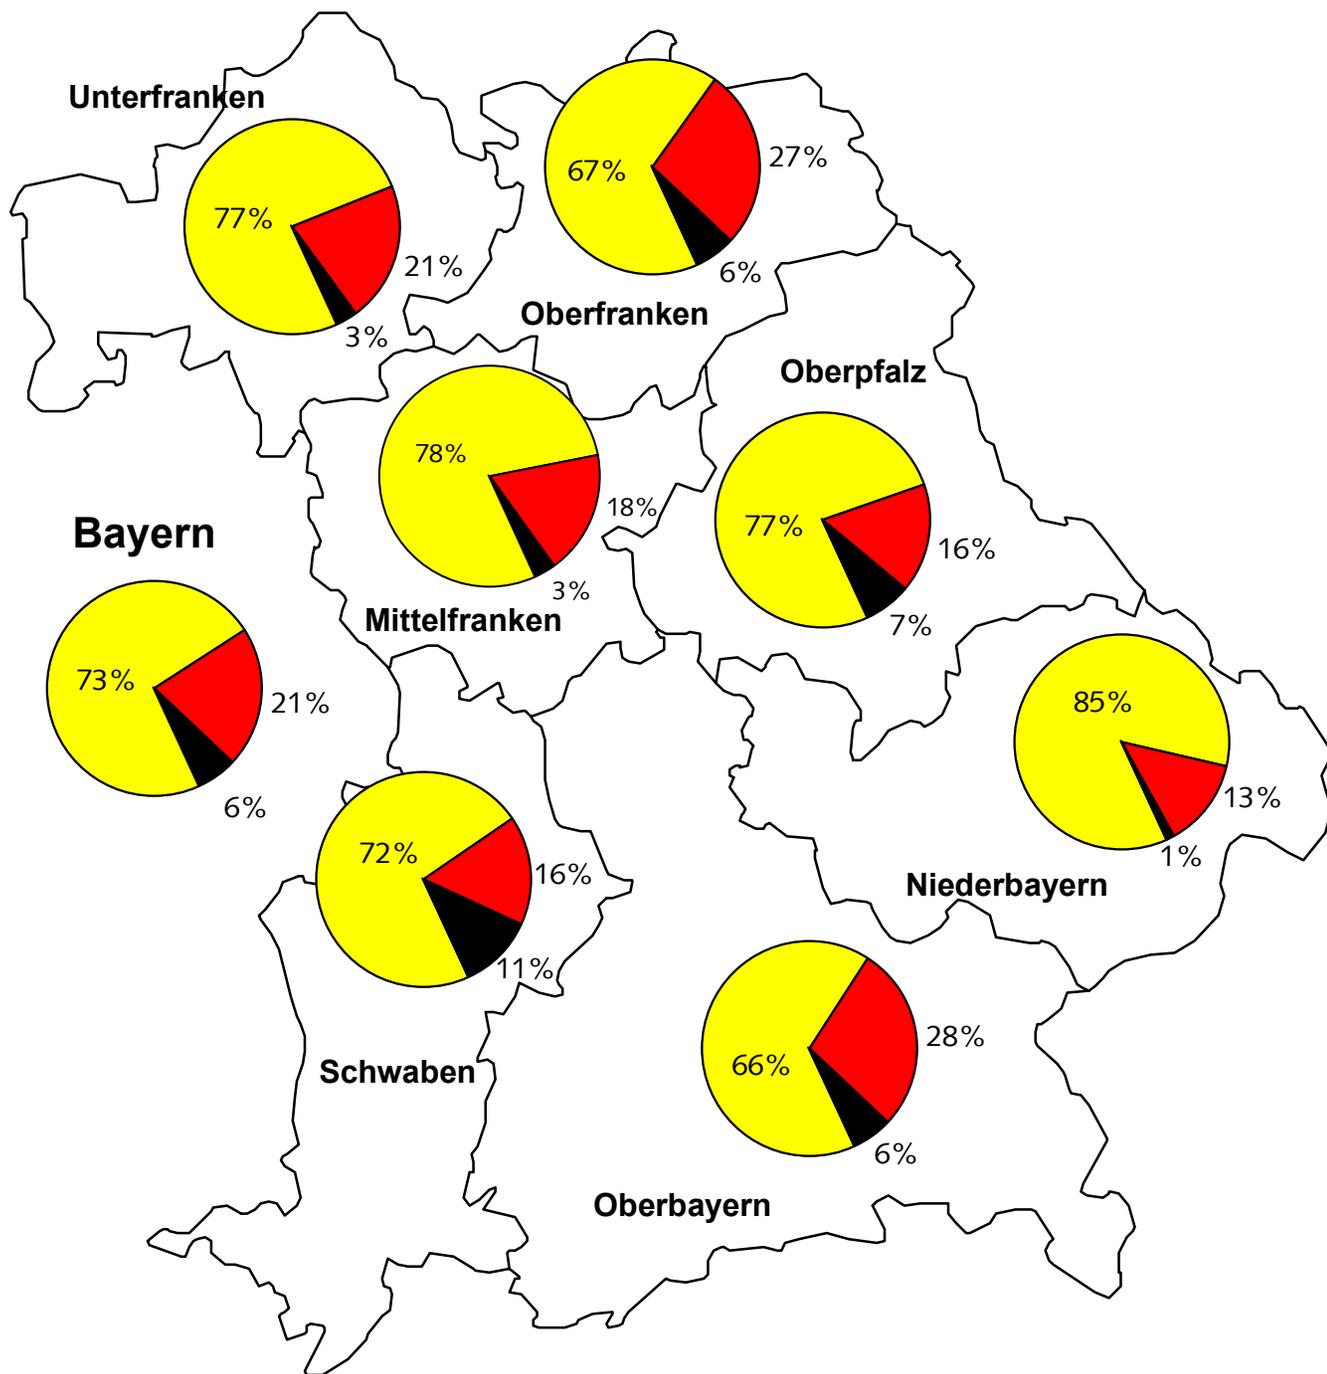

■ PSM ohne Nachweis ■ PSM unter Grenzwert ■ PSM über Grenzwert (0,1 µg/l)