




Pflanzenschutzmittel (PSM)

in 2141 untersuchten öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen

Messwerte des Jahres 2005

Stand: 01.10.2005

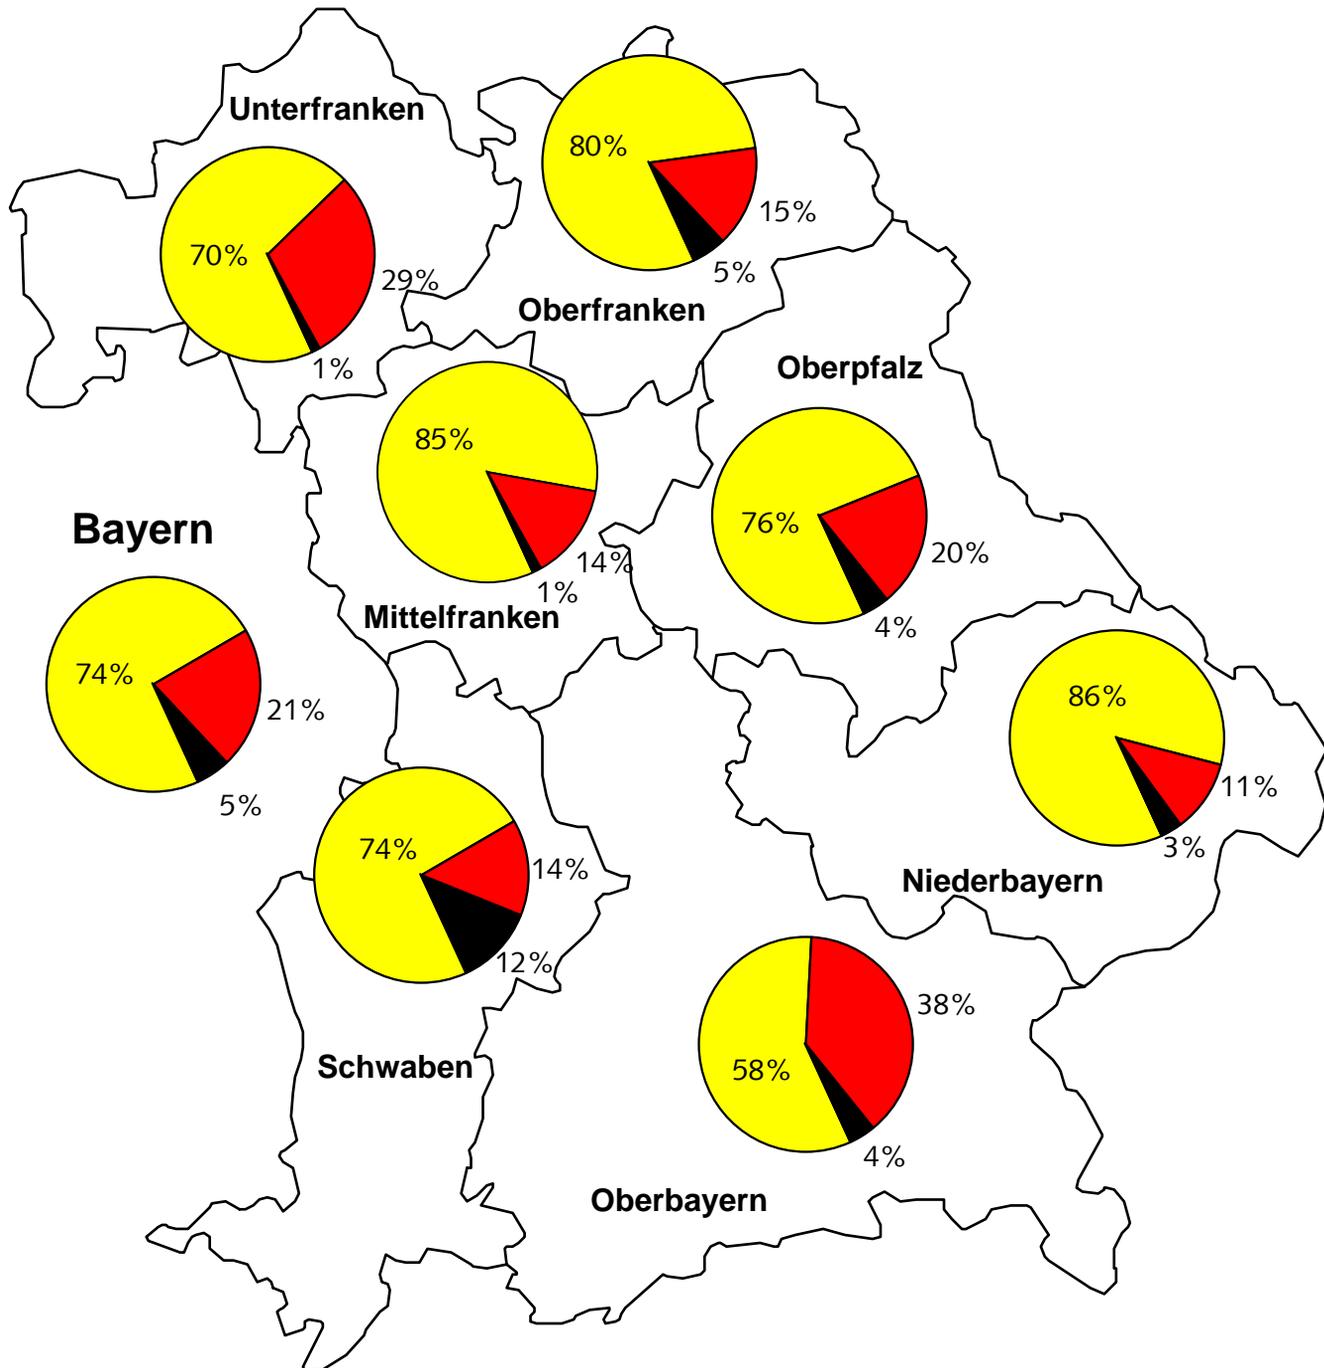

■ PSM ohne Nachweis
 ■ PSM unter Grenzwert
 ■ PSM über Grenzwert (0,1 µg/l)